

## Kalorimetri

## Radio merna kapsula - kalorimetar compact V

**Precizno mere potrošnju toplotne energije i mogu se koristiti za vrlo male protoke.**

**Zahvaljujući mernoj kapsuli kalorimetru compact V nije potrebno ulaziti u stanove da bi se izvršilo očitavanje.**

### Opis uređaja

Radio kalorimetar sa mernom kapsulom je kombinovani uređaj: računska jedinica, merač zapremine i temperaturski senzor, zajedno u jednom uređaju. Višemlazni princip garantuje visoku tačnost merenja.

Rotacija obrtnog kola (turbine) detektuje se beskontaktnim i nemagnetnim senzorskim mehanizmom. Ovo omogućava prepoznavanje smera protoka, a takođe i softversko podešavanje hidrauličke karakteristike (linearizaciju karakteristike krive protoka)

Brojač na ekranu programiran je da ima 12 ekranskih funkcija: npr. trenutna potrošena energija, datum prekida, stanje potrošene energije na datum prekida, protok, temperatura u dovodu i povratu, razlika temperature dovoda i povrata, zapremina, status uređaja i ciklični autotest i dijagnostički ekran za određivanje smera protoka i instalaciju temperaturskih sondi.



### Radio kalorimetar compact V data III

Merna kapsula compact V data III prenosi podatke o potrošnji putem radio talasa, nije više potrebno ulaziti u stanove da bi se izvršilo očitavanje.

### Kalorimetar compact V vario S

Elektronska merna kapsula kalorimetar compact V vario S poseduje integrисани radio modul koji se naknadno može aktivirati. Na taj način prelazak na radio očitavanje moguće je u bilo kom trenutku.



### Posebne odlike

- Visoka preciznost merenja/stabilnosti zahvaljujući višemlaznoj tehnologiji
- Prepoznavanje smera protoka uz pomoć specijalnog senzorskog mehanizma za prepoznavanje smera
- PTB [Federal Institute of Physical Technology] sertifikacija
- Ugradnja i zamena - jednostavna uz pomoć merne kapsule
- Kabl za senzor na dolaznom cevovodu do 6m dug, senzor na povratnom cevovodu integrisan u uređaj ili odvojen za ugradnju u cevovod
- Kontrola ugradnje i podrška pri puštanju u rad uz pomoć dijagnostičkih ekrana
- LC displej, obezbeđuje brz pristup podacima relevantnim za obračun
- Optički interfejs: standardno integrisan za čitanje i servisiranje uređaja

### Radio kalorimetar compact V data III



- Daljinski prenos očitanih podataka
- Nije potrebno prisustvo korisnika prilikom očitavanja
- Bezbedan prenos podataka zahvaljujući enkripciji podataka i primeni CRC protokola

### Kalorimetar compact V vario S

- Spreman za budućnost, ovaj uređaj može se u bilo kom trenutku nadgraditi za radio prenos.

### Tehničke karakteristike protokomera

Nominalni protok (Qnenn) qp: ( $\text{m}^3/\text{h}$ )	0.6	1.5	2.5
Nominalni prečnik: U zavisnosti od merne kapsule			
Protok na 100 mbar padu pritiska: ( $\text{m}^3/\text{h}$ )	0.38	0.96	1.6
Metrološka klasifikacija(horiz./vert.)	C	C	C
Tačka prekida Qt: ( $\text{l}/\text{h}$ )	36	90	150
Najniži protok(Qmin) qj: ( $\text{l}/\text{h}$ )	6	15	25
Radna temperatura: ( $^{\circ}\text{C}$ )	5 do 90		
Nominalni pritisak PN (bar)	16	16	16
Prečnik navoja na kapsuli:	M 62 x 2		

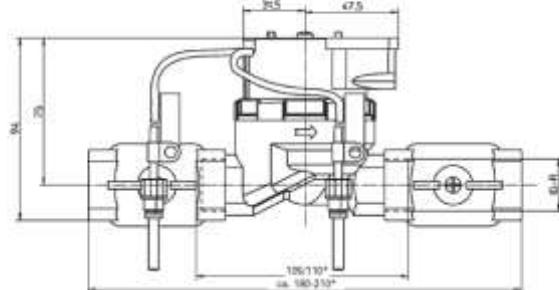

### Tehničke karakteristike



#### računske jedinice i temperaturskog senzora

Radni temperaturski opseg: ( $^{\circ}\text{C}$ )	1 do 105
(6 m temp. kabla senzora):( $^{\circ}\text{C}$ )	(1 do 150)
Temperaturska razlika: (K)	3 do 100
(6 m temp. kabla senzora):(K)	(3 do 147)
Izračunavanje potrošnje:	iznad 0.25 K
Okolna temperatura ( $^{\circ}\text{C}$ ):	5 do 55 $^{\circ}\text{C}$
Uslovi sredine:	Po standardu DIN EN 1434, klasa C
Napajanje:	Litijumska baterija (min. 9 godina)
Zaštitna karakteristika kućišta:	IP 54


Merna kapsula kalorimetar sa dva spojena temperaturska senzora

### Tehničke karakteristike Radio

Radio prenos podataka	Podaci o potrošnji: 12 funkcija, npr. vrednost potrošnje 15.-og u mesecu, kao i na kraju meseca: zabeležene vrednosti na referentni dan, kao i status info
Radio frekvencija	868.95 MHz
Snaga prenosa	3 ... 10 MW
Saglasan sa normom	na osnovu 1999/5 EC

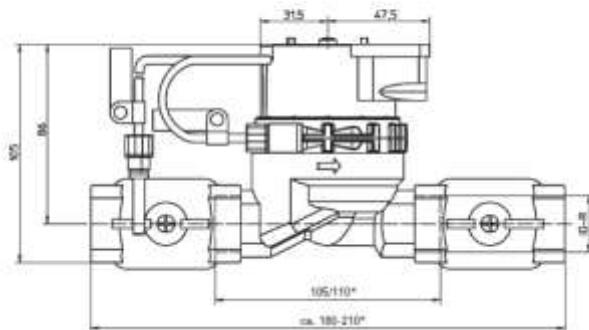

Merna kapsula kalorimetar sa integriranim senzorom

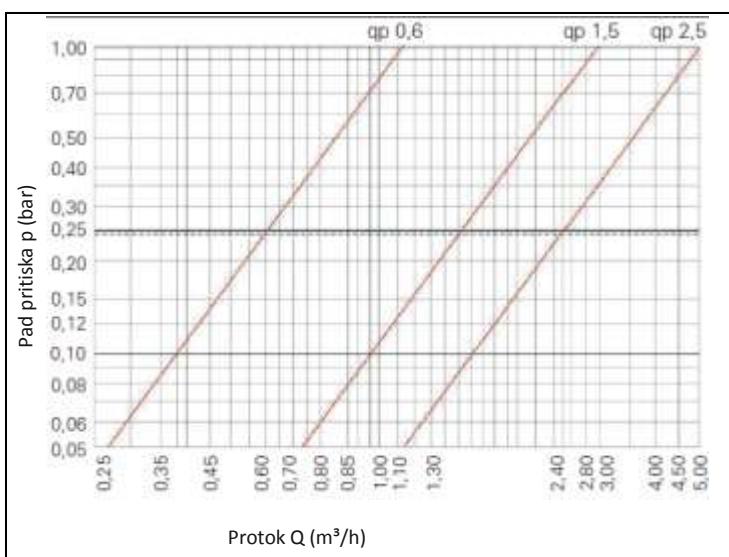

Kriva pada pritiska za merne kapsule kalorimetre